

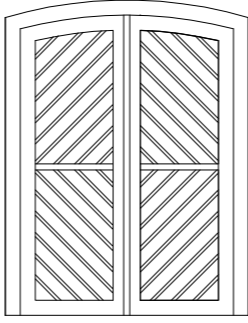
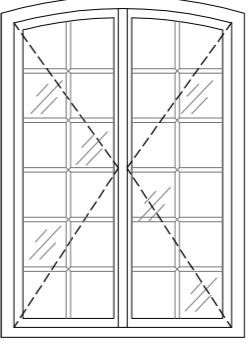
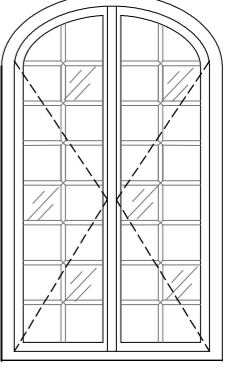



OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	
OPIS		okna jednoramowe drewniane wykonane na wzór istniejących	okna połaciowe systemowe drewniane	żaluzja czerpni drewniana	okno drewniane, projektowane na wzór istniejących	okno drewniane, projektowane na wzór istniejących	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		-	-	-	-	-	
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	S	125	60	145	145	130	
	H	105	120	217	218	230	
WYMIARY W ŚWIECLE MURU	Sm	140	78	165	165	147	
	Hm	120	140	235	235	245	
KONDYGNACJA	PARTER	17					
	PODDASZE		6	1	1	1	
RAZEM SZTUK							
SZKLENIE		szklenie-pakiem szyby pokryte folią zaciemniającą	szklenie-pakiem	brak szklenia pow. ażurowa: 1,4 m ²	szklenie pakiem	szklenie pakiem	
OKUCIA		okucia systemowe	okucia systemowe		okucia na wzór istniejących	okucia na wzór istniejących	
UWAGI		okna stałe klasa odporności na włamanie - RC3 skrzydła wewnętrzne okien od południa - szyby chroniące przed promieniowaniem UV oraz przed przegrzewaniem szprosów naklejane dwustronne, listwa dystansowa w kolorze skrzydeł okiennych, kolor S-8010Y90R wg palety NCS, półmat	klasa odporności na włamanie - RC1 bądź rolety antywłamaniowe wbudowane w ramę szyby chroniące przed promieniowaniem UV oraz przed przegrzewaniem	- ościeżnica i lamele malowane na kolor NCS 8010Y90R - żaluzję w pomieszczeniu zabudować ścianką zbrojoną w technologii gk - lub zabezpieczyć kratą stalową	okno uchylne - wyłącznie na potrzeby konserwacji klasa odporności na włamanie - RC1 okienne na wzór istniejących wrót (wg rys. szczegółowego okna) szprosów naklejane dwustronne listwa dystansowa w kolorze skrzydeł okiennych (S 8010Y90R wg palety NCS)	okno uchylne - wyłącznie na potrzeby konserwacji klasa odporności na włamanie - RC1 szprosów naklejane dwustronne listwa dystansowa w kolorze skrzydeł okiennych (S 8010Y90R wg palety NCS)	
UWAGI OGÓLNE:		- Wymiary gabarytowe okien i drzwi podano na podstawie pomiaru w naturze otworów istniejących w świetle muru tynkowanego od wewnątrz. Z uwagi na nieznaną grubość tynków oraz ewentualne różnice w świetle ościeżnicy wykonawca stolarki przed przystąpieniem do realizacji winien sprawdzić wymiary zewnętrzne istniejących otworów i w miarę potrzeby skorygować gabaryty nowej stolarki. - Malowanie stolarki - patrz opis techniczny				 <p>PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK MARTA PINKIEWICZ-WOŹNIAKOWSKA 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 42 tel./fax (22) 741 18 05, 604 29 98 55</p>	
UWAGI OGÓLNE:		- Wymiary gabarytowe okien i drzwi podano na podstawie pomiaru w naturze otworów istniejących w świetle muru tynkowanego od wewnątrz. Z uwagi na nieznaną grubość tynków oraz ewentualne różnice w świetle ościeżnicy wykonawca stolarki przed przystąpieniem do realizacji winien sprawdzić wymiary zewnętrzne istniejących otworów i w miarę potrzeby skorygować gabaryty nowej stolarki. - Projektowane okna muszą spełniać aktualne wymagania termiczne wg. obowiązującego rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie warunków technicznych - Okna wykonane z drewna klejonego.				<p>OBIEKT: ZESPÓŁ PAŁACOWO PARKOWY W KOZŁÓWCE 21-132 Kamionka - dz. ewidenc. nr 93 obręb 11 Kozłówek</p> <p>OPRACOWANIE: PROJEKT WYKONAWCZY REWITALIZACJI ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W KOZŁÓWCE STAJNIA</p> <p>TEMAT RYSUNKU: WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ ZWERYFIKOWANY</p> <p>OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Marta Pinkiewicz-Woźniakowska upr.nr Wa-979/94; MA 0644; zaśw. konserwatorskie nr 301/95 mgr inż. arch. Joanna Krzemińska</p> <p>SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Przemysław Woźniakowski upr.nr St-1786/73; MA 0941; zaśw. konserwatorskie nr 300/95</p> <p>Rys nr : 11 Skala: 1:50 Data: marzec 2022 Podpis:</p>	